


Schemat instalacji PV 4,86 kWp


18 x Moduł PV 270 Wp

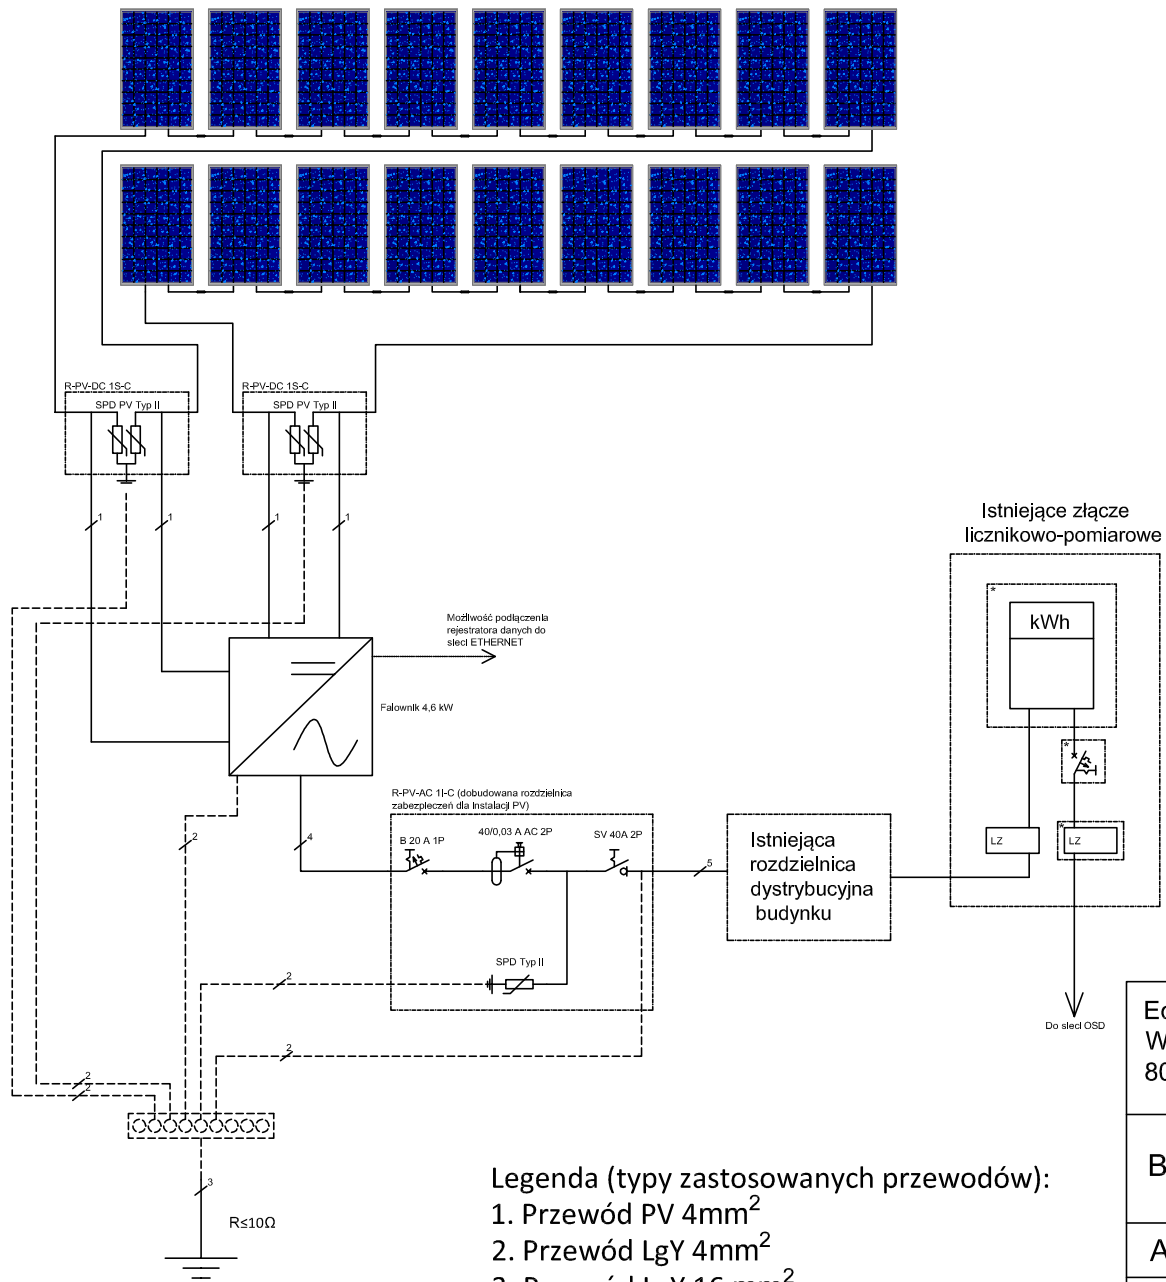

Legenda (typy zastosowanych przewodów):

1. Przewód PV 4mm²
2. Przewód LgY 4mm²
3. Przewód LgY 16 mm²
4. Przewód YDYżo (OWYżo) 3x6 mm²
5. Przewód YDYżo (OWYżo) 3x6 mm²

Istniejące złącze
licznikowo-pomiarowe

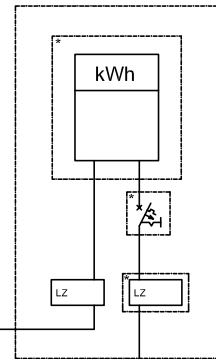

Do sled OSD

EcoAG
Wały Piastowskie 1
80-958 Gdańsk



| | | | |
|------------------------|---|------------|--------|
| Beneficjent | Urząd Gminy Dębница Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a 76-248 Dębница Kaszubska | | |
| Adres obiektu | ul. Parkowa 15, Dębница Kaszubska | | |
| Tytuł rysunku | Schemat instalacji PV 4,86 kWp | | |
| Opracował | Upr. bud. | Data | Podpis |
| mgr inż. Mazur Adam | LUB/0150/OWOE/10 | 09.2016 r. | |
| Projektował | Upr. bud. | Data | Podpis |
| mgr inż. Babiarz Paweł | MAP/0049/PBE/15 | 09.2016 r. | |