



Schemat instalacji PV 1,62 kWp

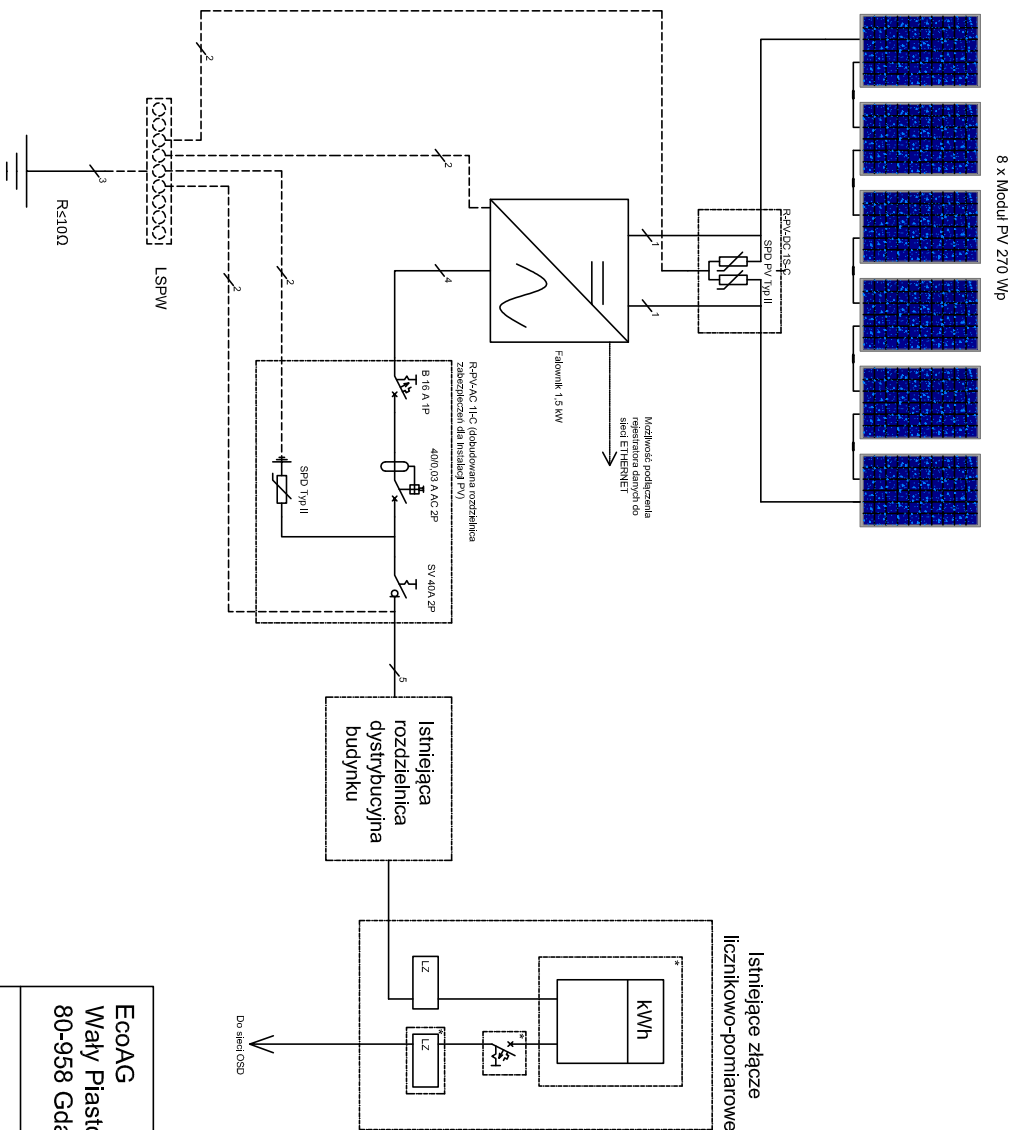

- Legenda (typy zastosowanych przewodów):
1. Przewód PV 4mm²
 2. Przewód LgY 4mm²
 3. Przewód LgY 16 mm²
 4. Przewód YDYżo (OWYżo) 3x2,5 mm²
 5. Przewód YDYżo (OWYżo) 3x2,5 mm²

EcoAG Wały Piastowskie 1 80-958 Gdańsk			
Beneficjent	Urząd Gminy Dębница Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a 76-248 Dębница Kaszubska		
Adres	Spole 1B		
Tytuł rysunku	Schemat instalacji PV 1,62 kWp		
Opracował	Upr. bud.	Data	Podpis
mgr inż. Mazur Adam	LUB/0150/OWOE/10	09.2016 r.	
Projektował	Upr. bud.	Data	Podpis
mgr inż. Babiarz Paweł	MAP/0049/PBE/15	09.2016 r.	