


Schemat instalacji PV 5,94 kWp

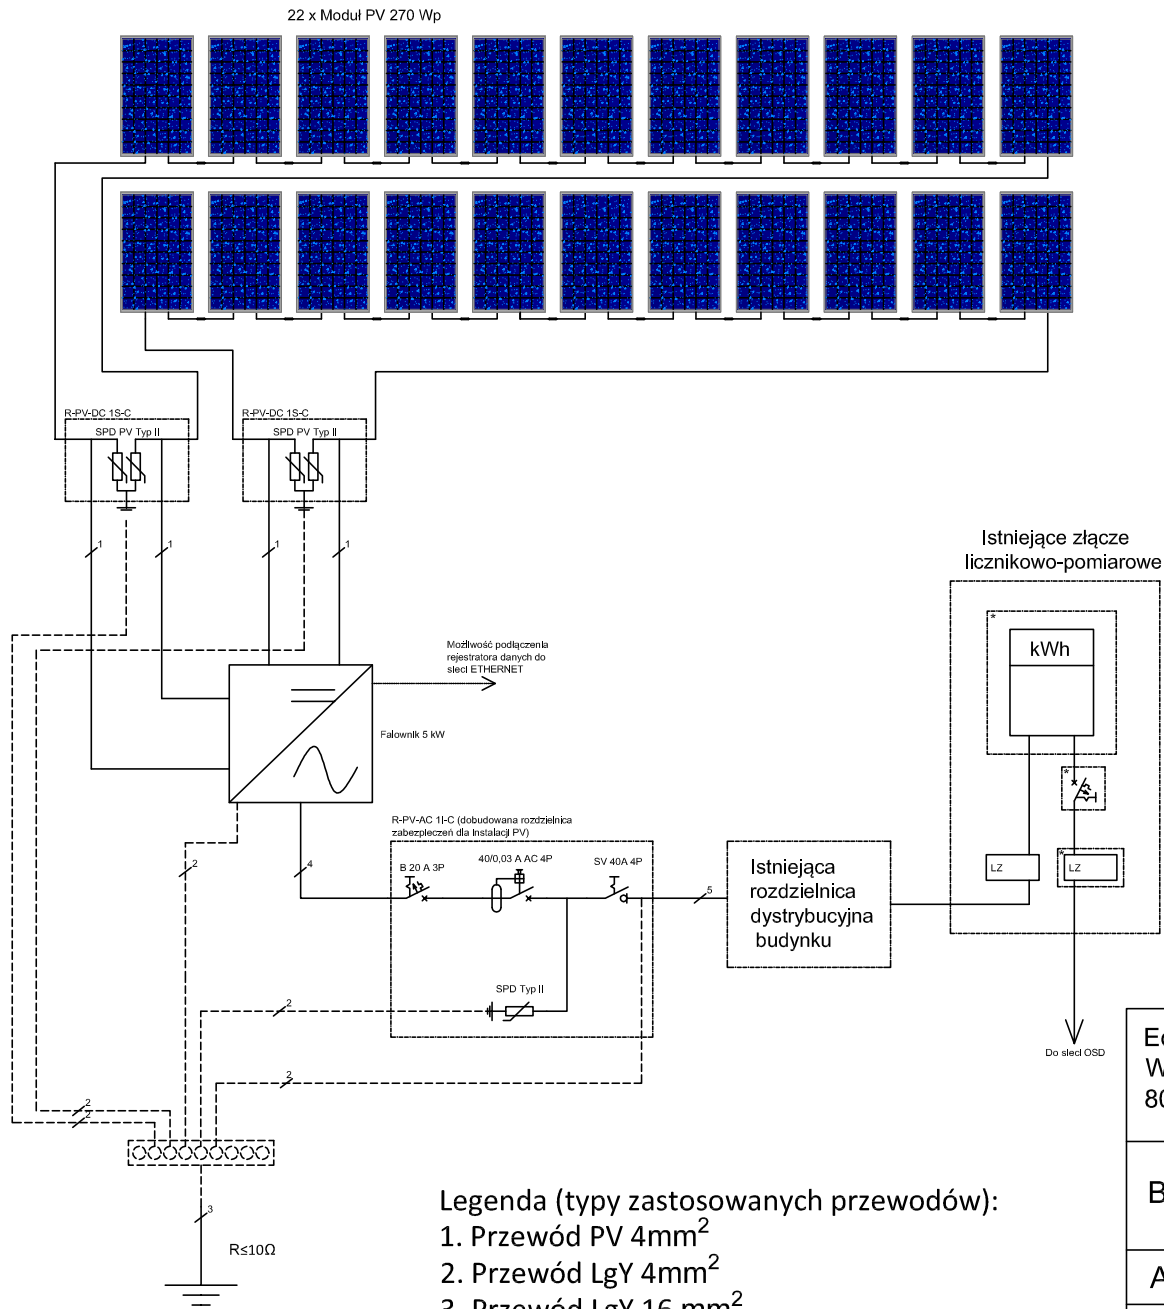

Legenda (typy zastosowanych przewodów):

- 1. Przewód PV 4mm<sup>2</sup>
- 2. Przewód LgY 4mm<sup>2</sup>
- 3. Przewód LgY 16 mm<sup>2</sup>
- 4. Przewód YDYżo (OWYżo) 5x4 mm<sup>2</sup>
- 5. Przewód YDYżo (OWYżo) 5x4 mm<sup>2</sup>

EcoAG  
Wały Piastowskie 1  
80-958 Gdańsk



|                         |   |            |        |
|-------------------------|---|------------|--------|
| Beneficjent             | Urząd Gminy Dębica Kaszubska<br>ul. Zjednoczenia 16a<br>76-248 Dębica Kaszubska |            |        |
| Adres obiektu           | ul. Zjednoczenia 43a, 76-248 Dębica Kaszubska                                   |            |        |
| Tytuł rysunku           | Schemat instalacji PV 5,94 kWp  |            |        |
| Opracował               | Upr. bud.   | Data       | Podpis |
| mgr inż. Mazur Adam     | LUB/0150/OWOE/10  | 09.2016 r. |        |
| Projektował             | Upr. bud.   | Data       | Podpis |
| mgr inż. Babiarsz Paweł | MAP/0049/PBE/15I  | 09.2016 r. |        |